




### 9. Equipe interdisciplinar Supram-LM

Integrantes	Assinatura / Carimbo
Andréia Colli Diretora Técnica MASP: 1150175-6	_____
Patrick Calatroni Hemaidam Analista Ambiental MASP: 1197280-9	_____

### Anexo I – Condicionantes

Item	Condicionante	Prazo
1.	Garantir, durante o enchimento do reservatório, a vazão mínima defluente de 9,5m³/s.	Durante o enchimento do reservatório.
2.	Executar o Programa de Instalação, Operação e Manutenção de Estações Hidrométricas, após a aprovação pela ANA, nos moldes da Resolução Conjunta ANA-ANEEL 03/2010.	Conforme cronograma aprovado pela ANA.
3.	Apresentar os documentos listados no art. 9º da Deliberação Normativa CERH-MG nº 28/2009 para conversão da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) em Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.	Quando da obtenção do ato de autorização para exploração de potencial hidráulico pela ANEEL.

### Anexo II: Mapa

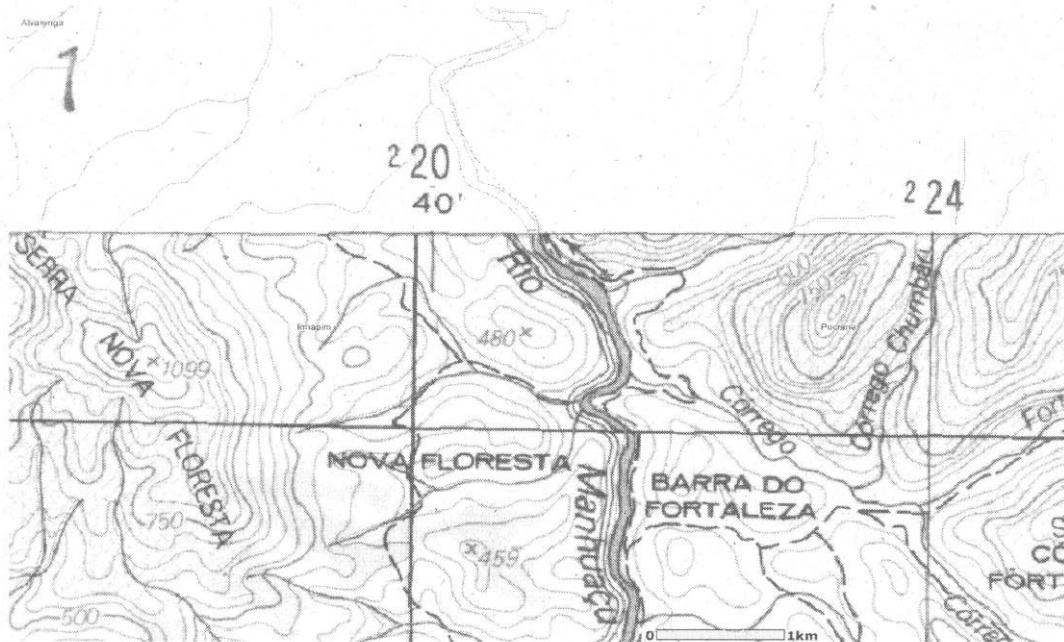

Mapa 01. Local de implantação do eixo do barramento da PCH Serra do Azeite